

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๑

หนังสือแสดงเจตจำนงขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย

๑๒๕ ๗

ที่ TAC.REG-CAT/139

10 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549

ส่งส่งมาด้วย 1. บริการที่ต้องการเชื่อมต่อโครงข่าย
2. ตารางการเชื่อมต่อระหว่าง POI และจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
3. รายละเอียดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย
4. รายการขอใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
5. ข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติม
6. บุคคลและสถานที่ติดต่อ


ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกประกาศตามอ้างถึง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกำหนดให้บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือข้อตกลงใดที่ทำขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พ.ศ. 2477 พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 และพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ซึ่งได้ทำขึ้นก่อนหน้าในวันประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้ และตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะประกาศเพิ่มเติมต่อไป จนกว่าประกาศ ระเบียบ หรือข้อตกลงนั้นจะสิ้นผล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่อ้างถึง บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประสงค์ที่จะดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างโครงข่ายของบริษัท ๆ กับโครงข่ายของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

11 ต.ค. 2549


(นายพิชิต เวที)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


Regulatory Unit

โทร. (02) 202-8000 โทรสาร (02) 202-8866

บริการที่ต้องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ใช้บริการประเภทโทรศัพท์ของบริษัทฯ สามารถติดต่อ สื่อสารประเภทเสียงVoice และข้อมูลกับผู้ใช้บริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยประเภทบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายดังต่อไปนี้

- บริการ Call Origination
- บริการ Call Termination
- บริการ Call Transit
- บริการ SMS, MMS



จุดเชื่อมต่อ

ลำดับ	พื้นที่ให้บริการ	ITSC		ผู้ขอเชื่อมต่อ				วัน เดือน ปี ที่ขอ เชื่อมต่อ	
		POI	POI (DTAC)	Capacity ที่มีอยู่เดิม (E1)	Current				Capacity ที่ต้องการ ขอเพิ่ม
					outgoing	incoming	bothway		
1	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC4B (บางรัก)	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ1-TPSI1)	8			8	ต.ค.-06	
2	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC2 (นนทบุรี)	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ1-TPSI1)	3			3	ต.ค.-06	
3	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC4A (ศรีราชา)	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ1-TPSI1)	7			7	ต.ค.-06	
4	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC4B (บางรัก)	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ2-TPSI2)	4			4	ต.ค.-06	
5	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC4A (ศรีราชา)	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ1-TPSI2)	4			4	ต.ค.-06	
6	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC4B (บางรัก)	ยานนาวา (ชุมสายยานนาวา1-TYNV1)	7			7	ต.ค.-06	
7	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC2 (นนทบุรี)	ยานนาวา (ชุมสายยานนาวา1-TYNV1)	5			5	ต.ค.-06	
8	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC4A (ศรีราชา)	ยานนาวา (ชุมสายยานนาวา1-TYNV1)	7			7	ต.ค.-06	
9	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC4B (บางรัก)	ยานนาวา (ชุมสาย GCS_YNV1:GMGW_YNV2)	10			10	ต.ค.-06	
10	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ชุมสาย ITSC4A (ศรีราชา)	ยูคอม (ชุมสาย GCS_YNV1:GMGW_UCO2)	10			10	ต.ค.-06	
				65	-	-			

9/10/06


จุดเชื่อมต่อ

ลำดับ	พื้นที่ให้บริการ	HUTCH	ผู้ขอเชื่อมต่อ					วัน เดือน ปี ที่ขอ เชื่อมต่อ	
		POI	POI (DTAC)	Capacity ที่มีอยู่เดิม (E1)	Current				Capacity ที่ต้องการ ขอเพิ่ม
					outgoing	incoming	bothway		
1	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง	ชุมสายบางรัก2	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ1-TPS11)	30	15	15		ต.ค.-06	
2	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง	ชุมสายศรีราชา1	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ2-TPS12)	10	5	5		ต.ค.-06	
3	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง	ชุมสายบางรัก3	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ2-TPS12)	10	5	5		ต.ค.-06	
4	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง	ชุมสายบางรัก1	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ3-TPS13)	10	5	5		ต.ค.-06	
5	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง	ชุมสายบางรัก2	ภาชีเจริญ (ชุมสายภาชีเจริญ3-TPS13)	10	5	5		ต.ค.-06	
6	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง	ชุมสายศรีราชา1	ศรีนครินทร์ (ชุมสายศรีนครินทร์1-TSNK1)	30	15	15		ต.ค.-06	
7	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง	ชุมสายบางรัก1	ยูคอม (ชุมสายยูคอม1-TUCO1)	30	15	15		ต.ค.-06	
8	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง	ชุมสายบางรัก1	ยานนาวา (ชุมสายยานนาวา1-TYNV1)	30	15	15		ต.ค.-06	
				160	80	80			

จกช.๒

๒

รายละเอียดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย

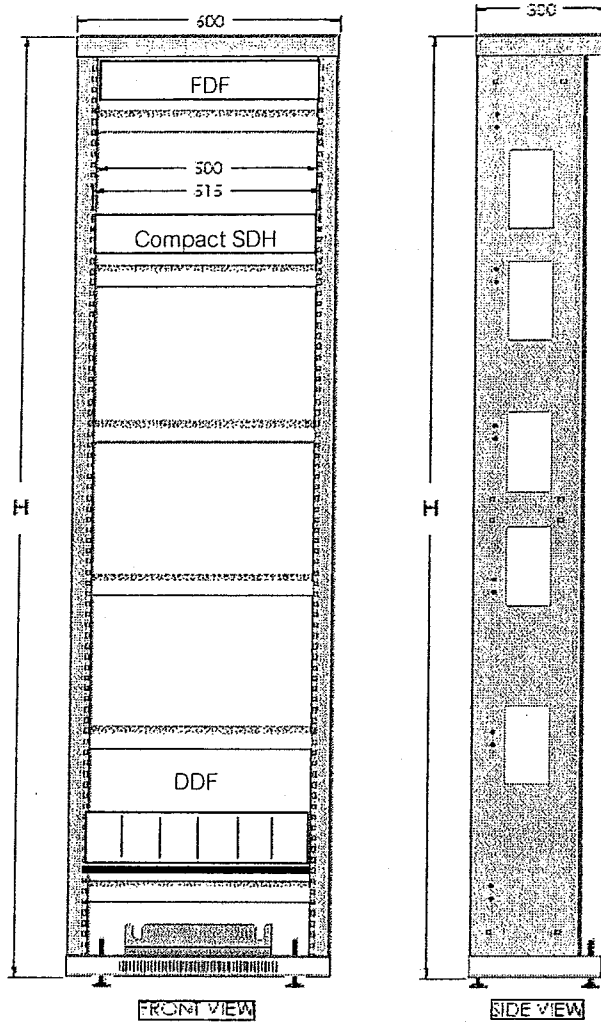

H (mm): 1800, 2200

Standard Rack พร้อม อุปกรณ์สื่อสัญญาณ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย

ghe *pv*

รายการขอใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ประเภท	รายละเอียด	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนที่ต้องการเพิ่ม	หน่วย
1.ระบบปรับอากาศ	ในห้องอุปกรณ์	รอสำรวจ	รอสำรวจ	ตารางเมตร
2.การขอใช้กระแสไฟฟ้า AC/DC	สำหรับอุปกรณ์ และไฟสำรอง	รอสำรวจ	รอสำรวจ	หน่วย
3.Wire Way	การเดินสาย cable ภายในและภายนอกอาคารโดยใช้	รอสำรวจ	รอสำรวจ	
	3.1 Cable Ladder Rack และ/หรือ			เมตร
	3.2 Cable Tray และ/หรือ			เมตร
	3.3 Wire Duct			เมตร

gthe *sv*

ข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติม

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีข้อเสนอและ/หรือเงื่อนไขที่ต้องการเจรจาเพิ่มเติม ดังนี้

1. อัตราการเชื่อมต่อโครงข่าย สำหรับบริการเสียงและข้อมูล
 - Call origination
 - Call termination
 - Call Transit
 - SMS, MMS
2. คุณภาพการบริการ
3. กระบวนการโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลทราฟฟิก
4. เลขหมายที่ใช้สำหรับการทดสอบ และเลขหมายที่ไม่ได้มีการจัดเก็บรายได้
5. เงื่อนไขทางเทคนิคและทางพาณิชย์อื่น ๆ

กนิช 

บุคคลและสถานที่ติดต่อ

การติดต่อ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ
โครงข่ายให้ติดต่อมาที่

คุณอรนัฐ ทะนันชัย

Regulatory Unit

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333/3 อาคารชัย ชั้น 15

หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 662-202-8000 ต่อ 30552

โทรสาร 662-202-8866

Email : oranatt@dtac.co.th

